


Anti-burglar elements **SI52-I-ET1 (WK2)**

<i>Manufacturer</i>	: REINÆRDT
<i>Type</i>	: SI52-I
<i>Door thickness</i>	: approx. 54 mm
<i>Frame work</i>	: hard wood
<i>Core</i>	: special core
<i>Shell</i>	: HDF
<i>Finish</i>	: veneer / laminate custom finish
<i>Edges</i>	: rebate 13 x 25,5 mm, + 12 x 12 mm
<i>Construction</i>	: in accordance with DIN 68 706, part 1; 8-layered
<i>Bording</i>	: in accordance with DIN EN204-D3
<i>Weight</i>	: ± 35 kg/m ²
<i>Dimensions</i>	: in accordance with DIN 18 101
<i>Fittings</i>	: PZ safety locker 65 mm bolt, hinges VS 3939 TZ / VN7939/160 TZ
<i>Recommendation</i>	: we recommend to use to the better adjustments VX hinges
<i>Class</i>	: mechanical rating S; ET-1 in accordance with DIN V 18 103 (Test report available on demand, only valid by mounted of special cylinder and special hardware), climate category II, emission class E 1
<i>Door frame</i>	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Type RST/Soft line/Round with special hardware, double hinges pockets ➤ Steel frames (DIN 18111) stiffened strike plate
<i>Options</i>	: multi-point lock, automatic door bottom, spy eye, HDF with aluminium layer for climate category III, 3D- hinges pockets, rebated shelf for double rebated frame (will be delivered separate)

Changes are subject to the condition

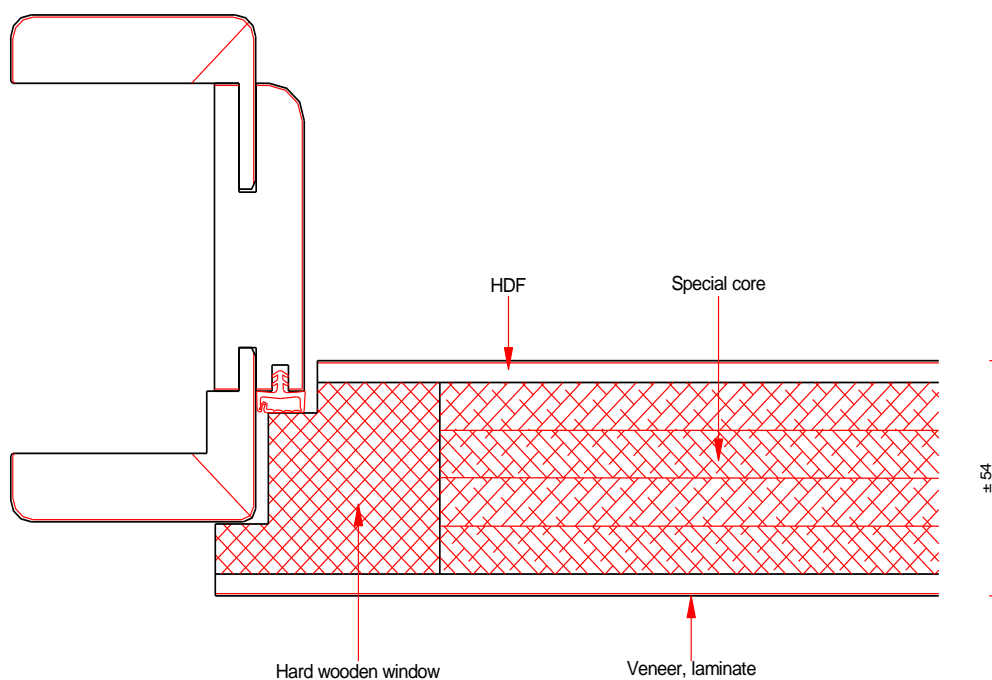

PRÜFINSTITUT
Schlösser und Beschläge eV
Wallstraße 41
D-42 551 Velbert
TEL. 02051-950617, FAX 23218

Gutachtliche Stellungnahme
Nr.22-9/96

zum Prüfzeugnis Nr. 22-13/94
mit der Produktbezeichnung:
Türelement Typ Reinaerdt SI/WE 40-I, SI/WE 43-I,
SI/WE 52-I, SI/WE 65-I, SI/WE 52-II

Antragsteller: Reinaerdt Deuren B.V.
NL-7482 GZ Haaksbergen

Hiermit wird gutachtlich bestätigt, daß gegenüber der geprüften Holzumfassungszarge Typ RST die Verbindung des geprüften Türblattes mit einer Stahlzarge nach DIN 18111 keinen negativen Einfluß auf die einbruchhemmende Wirkung nach DIN V 18103 hat.

Voraussetzung ist die Baugleichheit der Türe wie im o.g. Prüfzeugnis beschrieben.

Der Unterschied beim Einbau der zu verwendenden Beschläge besteht einzig in Verwendung der Bänder.

Hier müssen entsprechend der Stahlzarge folgende Bänder eingesetzt werden.

Variant-Objekt Band VN 7939/160 TZ alternativ

Variant-Objekt Band VN 8938/160 TZ der Fa. Simonswerk GmbH.

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.

Velbert, den 28. Oktober 1997

H.-J.Kirchhoff, Dipl.-Ing.

DIN CERTCO-amerkannte Prüfstelle für DIN 18054, 18103, 18254, 18257

RAL-Prüfstelle für RAL/ Rg 607/..

(SCHLÖSSER & BESCHLÄGE) (BAU - BG)

Prüfstelle für DIN 4422 (FAHRWERKROLLEN)



Leiter des Prüfinstitutes: Hans- Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.

PRÜFINSTITUT
Schlösser und Beschläge eV
Wallstraße 41
D-42 551 Velbert
TEL. 02051-950617. FAX 23218

Prüfzeugnis

DIN V 18103

Nr: 22-13/94

Antragsteller : Reinaerdt Deuren b.v.
NL-7482 GZ Haaksbergen

Prüfauftrag : Prüfung nach DIN V 18103 ET1

Prüfgegenstand: Türelement Typ Reinaerdt
SI/WE 40-I, SI/WE 43-I, SI/WE 52-I
SI/WE 65-I, SI/WE 52-II

Leiter des Prüfinstitutes: Hans- Jürgen Kirchoff, Dipl.-Ing.